


## Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию водосточной системы из жести

ZN – Оцинкованная жестяная водосточная система  
 POLY – Оцинкованная жестяная водосточная система покрытая полиэстером всех возможных цветов жести.

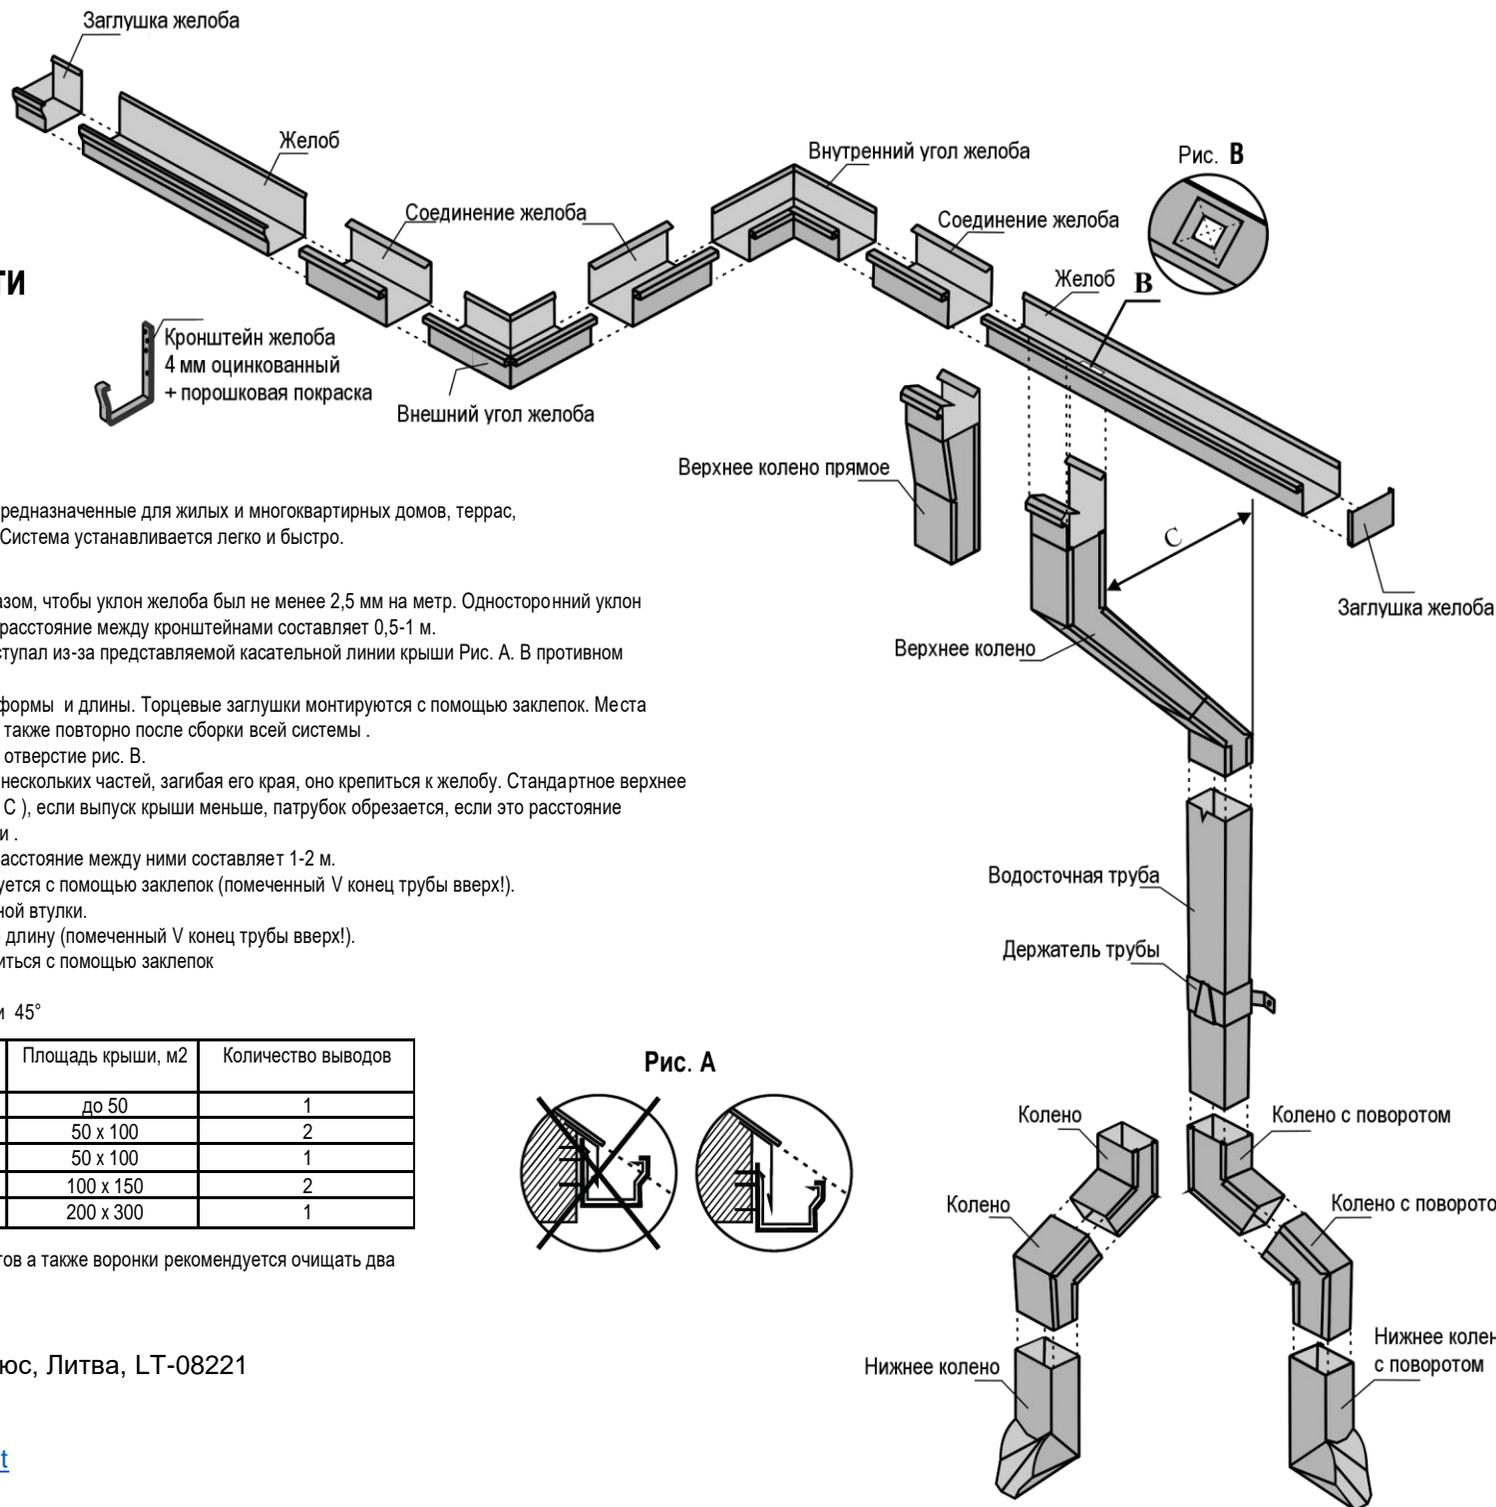

### НАЗНАЧЕНИЕ

UAB SKARDVILA производит системы сбора дождевой воды предназначенные для жилых и многоквартирных домов, террас, балконов, коммерческих, производственных зданий, гаражей. Система устанавливается легко и быстро.

### МОНТАЖ

1. Кронштейны водосточного желоба, монтируются таким образом, чтобы уклон желоба был не менее 2,5 мм на метр. Односторонний уклон желоба не должен превышать 10 м. в длину. Рекомендуемое расстояние между кронштейнами составляет 0,5-1 м. Держатели закреплять так, чтобы верхний край желоба не выступал из-за представляемой касательной линии крыши Рис. А. В противном случае, тающий снег или лед может повредить желоб.
2. Таким образом собирается конструкция желоба требуемой формы и длины. Торцевые заглушки монтируются с помощью заклепок. Места соединения деталей смазываются силиконовым герметиком, и также повторно после сборки всей системы .
3. В местах крепления верхнего колена, в желобе вырезается отверстие рис. В.
4. Для упрощения монтажа, верхнее колено производится из нескольких частей, загибая его края, оно крепиться к желобу. Стандартное верхнее колено производится для выпуска крыши в 0,5 м (расстояние С ), если выпуск крыши меньше, патрубок обрезается, если это расстояние больше, верхнее колено заказывается с учетом выпуска крыши .
5. Установите держатели водосточных труб. Рекомендуемое расстояние между ними составляет 1-2 м.
6. Верхнее колено вставляется в водосточную трубу и монтируется с помощью заклепок (помеченный V конец трубы вверх!).
7. Трубы в держателях закрепляются с помощью конусообразной втулки.
8. Водосточные трубы вставляются в друг друга на требуемую длину (помеченный V конец трубы вверх!).
9. Нижнее колено одевается на низ водосточной трубы и крепиться с помощью заклепок

Требуемое количество выводов из желоба, при наклоне крыши 45°

Размеры желоба, мм	Размеры водосточной трубы, мм	Площадь крыши, м2	Количество выводов
60 x 80	60 x 80	до 50	1
60 x 80	60 x 80	50 x 100	2
80 x 100	60 x 80	50 x 100	1
80 x 100	60 x 80	100 x 150	2
105 x 135	85 x 120	200 x 300	1

Желоба в сложных крышах, места соединения плоскостей скатов а также воронки рекомендуется очищать два раза в год – осенью и весной

UAB "SKARDVILA" Kalvarijų g. 149, Вильнюс, Литва, LT-08221

Тел. +37052101358, Моб. +37068610313

Эл. почта: [info@skarda.eu](mailto:info@skarda.eu), [www.skarda.lt](http://www.skarda.lt)